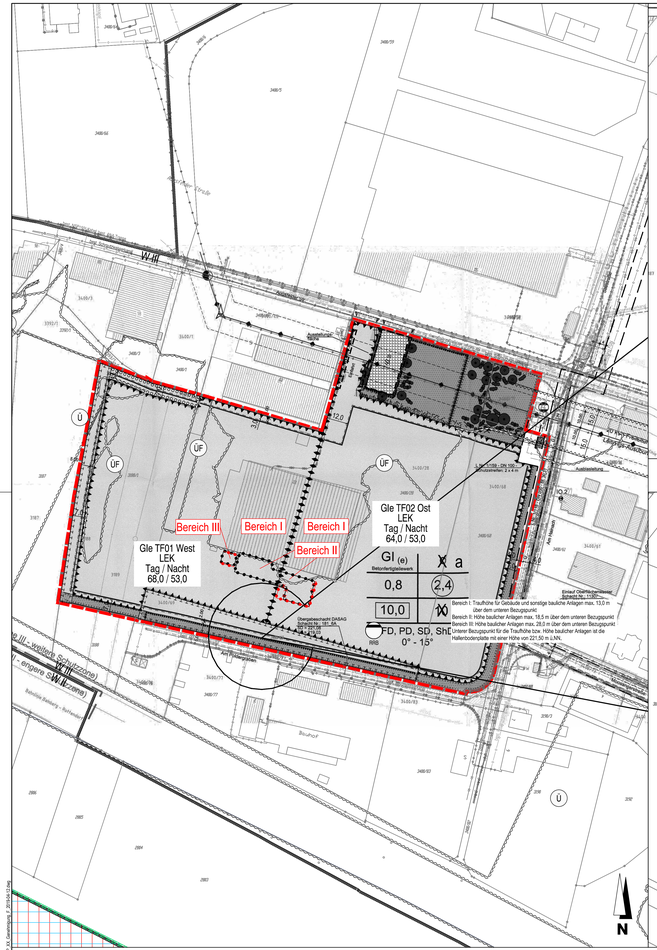
Bereich III
Bereich I
Bereich I
Bereich II
Gle TF01 West
LEK
Tag / Nacht
68,0 / 53,0
Gle TF02 Ost
LEK
Tag / Nacht
64,0 / 53,0
GI (e)
Bauungsklasse
X a
0,8
2,4
10,0
FD, PD, SD, SHD
0° - 15°
Bereich I: Traufhöhe für Gebäude und sonstige baulichte Anlagen max. 13,0 m über dem unteren Bezugspunkt
Bereich II: Höhe baulicher Anlagen max. 18,5 m über dem unteren Bezugspunkt
Bereich III: Höhe baulicher Anlagen max. 28,0 m über dem unteren Bezugspunkt
Unterer Bezugspunkt für die Traufhöhe bzw. Höhe baulicher Anlagen ist die Hallenbodenplatte mit einer Höhe von 221,50 m ü.NN.
Gewerbelärmschutz DAGAG
Gebiet Nr. GE-JB
Immissionsort
IO 2
IRB
Einzel Objektpegel
Beitrag Nr. 1 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 2 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 3 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 4 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 5 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 6 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 7 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr. 8 GE
Lärmschutzwand
Beitrag Nr.